




CDVI

31, av. du Gal Leclerc
93500 PANTIN FRANCE
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21
www.cdvi.com

ARD12/T

ALIMENTATION MODULAIRE
TEMPORISEE
12 V = /1A max

NOTICE D'UTILISATION

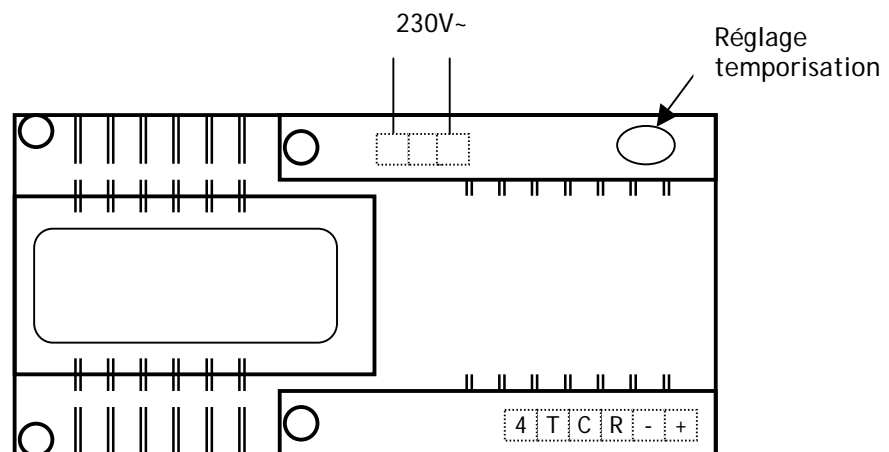

Tempo : de 01 à 40 secondes

FUSIBLES

F1 : Fusible primaire 0,315A

F2 : Fusible secondaire 1,6A

SORTIES BORNIERES	TENSION
4	Cde relais temporise (0V)
T	Travail
C	Commun
R	Repos
-	0V= -
+	12V= +

Cette alimentation est prévue pour supporter une charge de 1 A maximum.